

平成23年度 重要水防箇所等位置図

【付図1-2】

【岡崎市 南西 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
水防倉庫(市)	1箇所
土のう倉庫(市)	1箇所
重要水防箇所(重点区間)	2箇所
重要水防箇所(重要度A)	2箇所
重要水防箇所(重要度B)	5箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測所	0箇所
水防警報発令河川	矢作川

<特記事項>


【記載事項】

[管理者名：表番号(河川名)]
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県)	▲
水防倉庫(市)	△
重要水防箇所	—
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測所	△

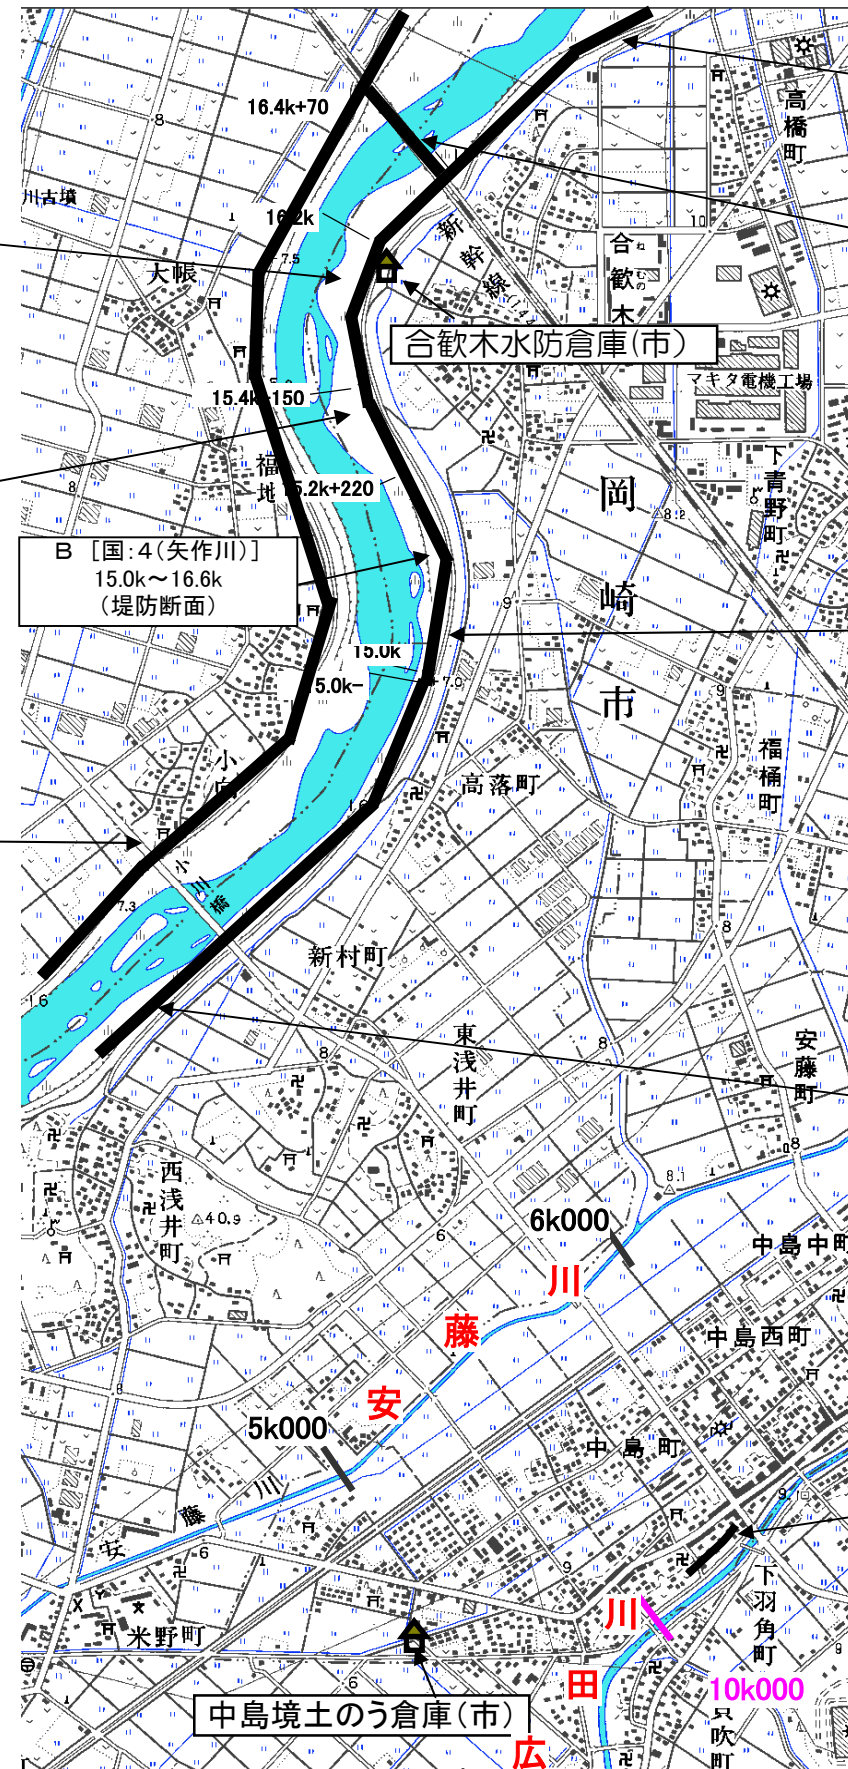

B [国:7(矢作川)]
15.4k+150~16.4k+70
(漏水)

B [国:5(矢作川)]
15.4k~17.2k
(堤防高)

B [国:4(矢作川)]
15.0k~16.6k
(堤防断面)

重点 [国:2(矢作川)]
13.4k~19.6k
(堤防高、堤防断面、漏水)

A [国:8(矢作川)]
17.2k~17.4k
(堤防高)

B [国:6(矢作川)]
16.4k+35
(工作物)

A [国:3(矢作川)]
15.0k~15.4k
(堤防高)

重点 [国:1(矢作川)]
13.4k~16.6k
(堤防高、堤防断面、漏水)

B [県:1(広田川)]
10k130~10k380(漏水)