


平成23年度 重要水防箇所等位置図

【付図1-9】

【岡崎市 南東2 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重点区間)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	4箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測所	0箇所
水防警報発令河川	なし

<特記事項>

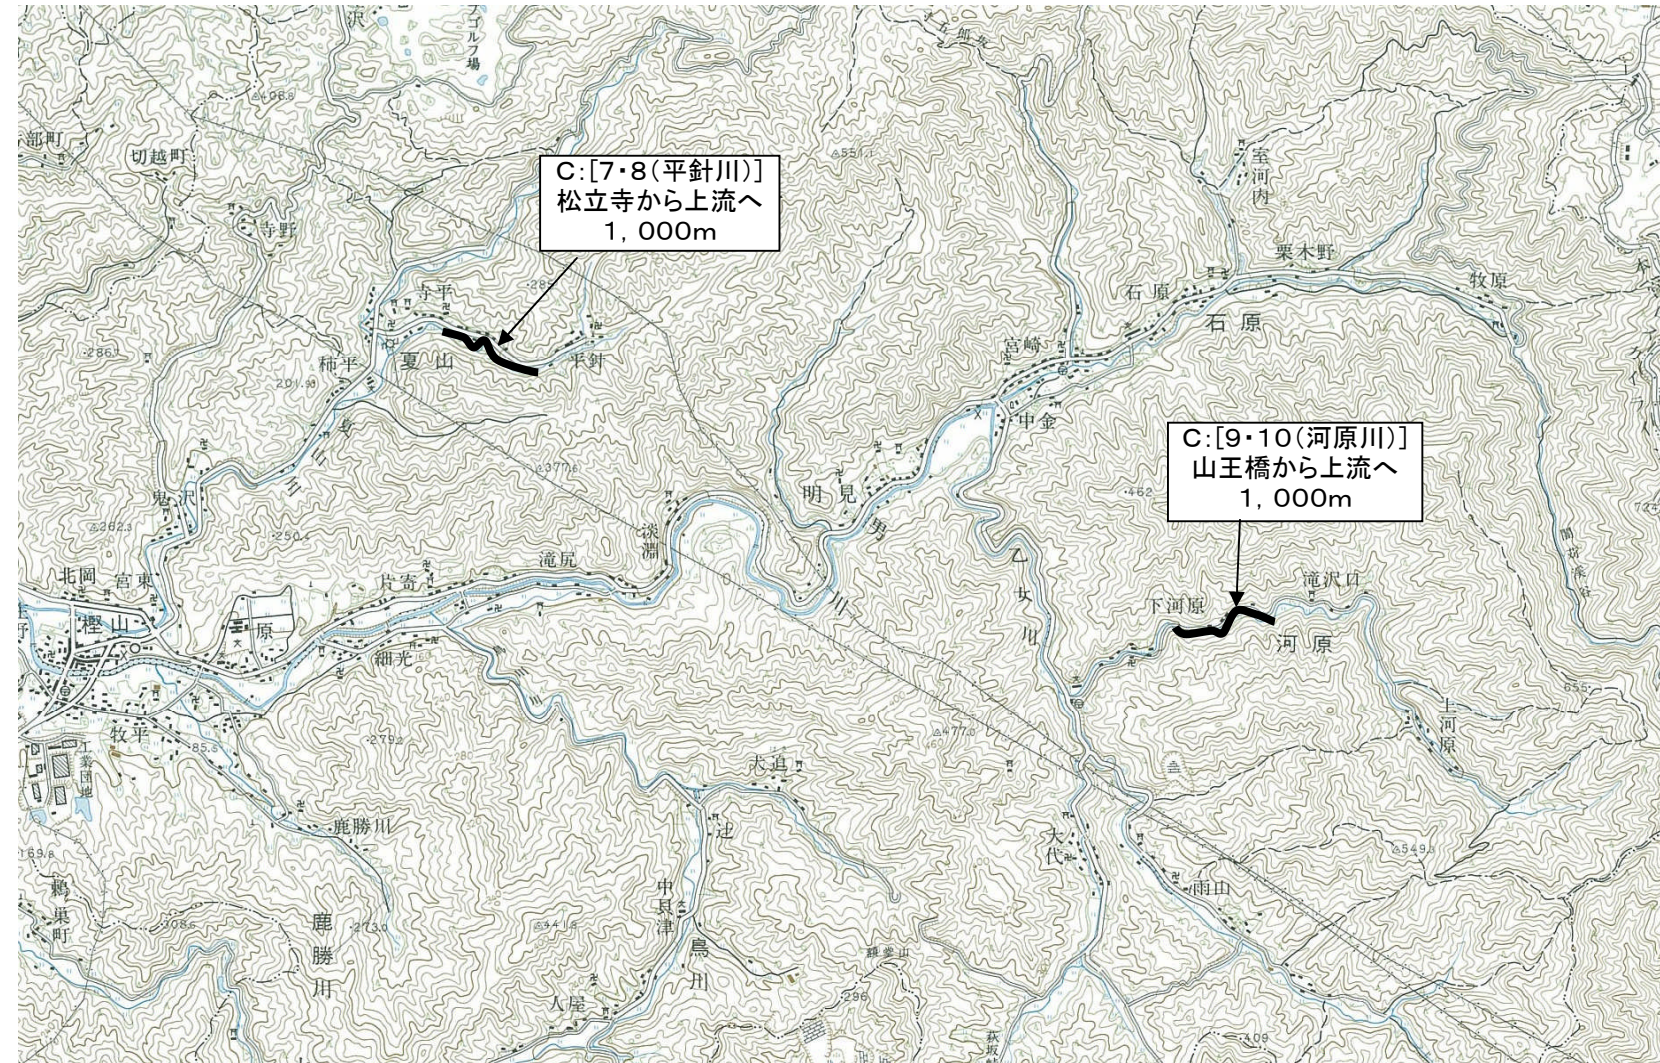

【記載事項】

[管理者名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫(県)	▲
水防倉庫(市)	▲
重要水防箇所	—
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測所	▲